


Numer	Opis
01	Komunikacja
02	Instalacje elektryczne
03	Instalacje wodno-kanalizacyjne
04	Instalacje gazowe
05	Instalacje wentylacji i klimatyzacji
06	Instalacje ogrzewania
07	Instalacje elektryczne
08	Instalacje elektryczne
09	Instalacje elektryczne
10	Instalacje elektryczne
11	Instalacje elektryczne

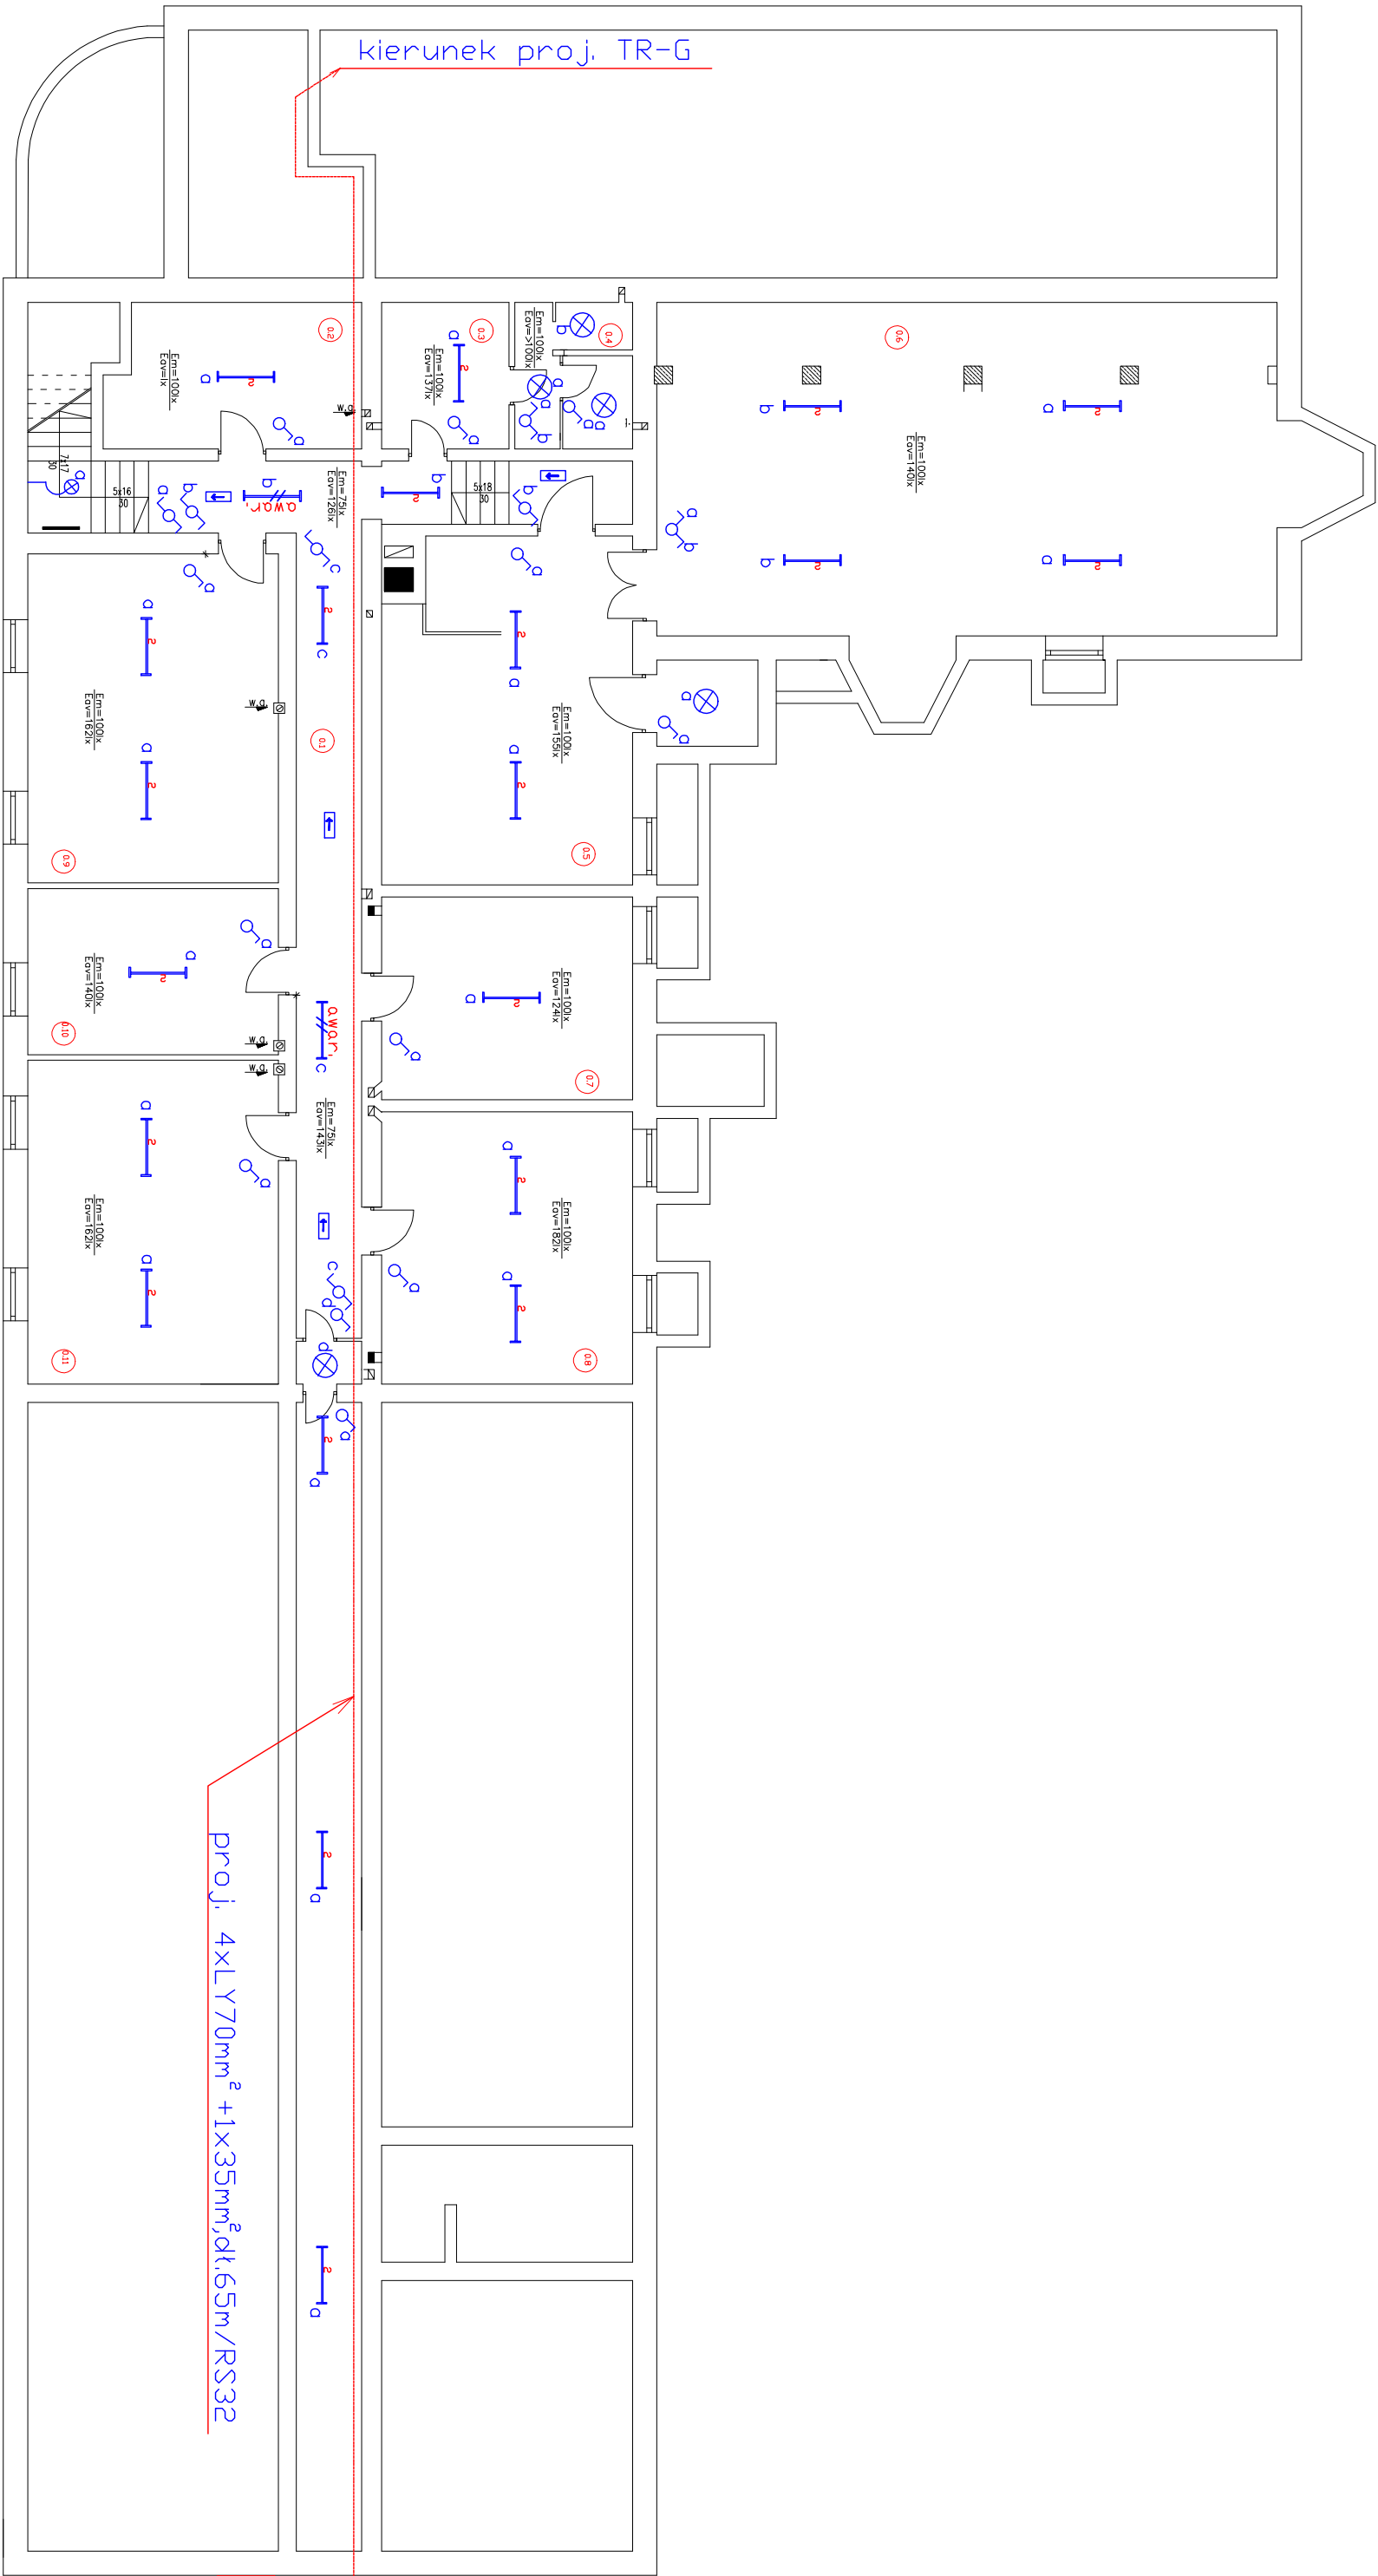

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
ZK-3	złącze kablowe
TR-1, TR-2, TR-3	tablice rozdzielcze
o	opr. ośw. punktowa 1x36V
o	opr. ośw. punktowa 2x36V
o	opr. ośw. punktowa 3x36V
o	opr. ośw. punktowa 4x36V
o	opr. ośw. punktowa 5x36V
o	opr. ośw. punktowa 6x36V
o	opr. ośw. punktowa 7x36V
o	opr. ośw. punktowa 8x36V
o	opr. ośw. punktowa 9x36V
o	opr. ośw. punktowa 10x36V
o	opr. ośw. punktowa 11x36V
o	opr. ośw. punktowa 12x36V
o	opr. ośw. punktowa 13x36V
o	opr. ośw. punktowa 14x36V
o	opr. ośw. punktowa 15x36V
o	opr. ośw. punktowa 16x36V
o	opr. ośw. punktowa 17x36V
o	opr. ośw. punktowa 18x36V
o	opr. ośw. punktowa 19x36V
o	opr. ośw. punktowa 20x36V
o	opr. ośw. punktowa 21x36V
o	opr. ośw. punktowa 22x36V
o	opr. ośw. punktowa 23x36V
o	opr. ośw. punktowa 24x36V
o	opr. ośw. punktowa 25x36V
o	opr. ośw. punktowa 26x36V
o	opr. ośw. punktowa 27x36V
o	opr. ośw. punktowa 28x36V
o	opr. ośw. punktowa 29x36V
o	opr. ośw. punktowa 30x36V
o	opr. ośw. punktowa 31x36V
o	opr. ośw. punktowa 32x36V
o	opr. ośw. punktowa 33x36V
o	opr. ośw. punktowa 34x36V
o	opr. ośw. punktowa 35x36V
o	opr. ośw. punktowa 36x36V
o	opr. ośw. punktowa 37x36V
o	opr. ośw. punktowa 38x36V
o	opr. ośw. punktowa 39x36V
o	opr. ośw. punktowa 40x36V
o	opr. ośw. punktowa 41x36V
o	opr. ośw. punktowa 42x36V
o	opr. ośw. punktowa 43x36V
o	opr. ośw. punktowa 44x36V
o	opr. ośw. punktowa 45x36V
o	opr. ośw. punktowa 46x36V
o	opr. ośw. punktowa 47x36V
o	opr. ośw. punktowa 48x36V
o	opr. ośw. punktowa 49x36V
o	opr. ośw. punktowa 50x36V
o	opr. ośw. punktowa 51x36V
o	opr. ośw. punktowa 52x36V
o	opr. ośw. punktowa 53x36V
o	opr. ośw. punktowa 54x36V
o	opr. ośw. punktowa 55x36V
o	opr. ośw. punktowa 56x36V
o	opr. ośw. punktowa 57x36V
o	opr. ośw. punktowa 58x36V
o	opr. ośw. punktowa 59x36V
o	opr. ośw. punktowa 60x36V
o	opr. ośw. punktowa 61x36V
o	opr. ośw. punktowa 62x36V
o	opr. ośw. punktowa 63x36V
o	opr. ośw. punktowa 64x36V
o	opr. ośw. punktowa 65x36V
o	opr. ośw. punktowa 66x36V
o	opr. ośw. punktowa 67x36V
o	opr. ośw. punktowa 68x36V
o	opr. ośw. punktowa 69x36V
o	opr. ośw. punktowa 70x36V
o	opr. ośw. punktowa 71x36V
o	opr. ośw. punktowa 72x36V
o	opr. ośw. punktowa 73x36V
o	opr. ośw. punktowa 74x36V
o	opr. ośw. punktowa 75x36V
o	opr. ośw. punktowa 76x36V
o	opr. ośw. punktowa 77x36V
o	opr. ośw. punktowa 78x36V
o	opr. ośw. punktowa 79x36V
o	opr. ośw. punktowa 80x36V
o	opr. ośw. punktowa 81x36V
o	opr. ośw. punktowa 82x36V
o	opr. ośw. punktowa 83x36V
o	opr. ośw. punktowa 84x36V
o	opr. ośw. punktowa 85x36V
o	opr. ośw. punktowa 86x36V
o	opr. ośw. punktowa 87x36V
o	opr. ośw. punktowa 88x36V
o	opr. ośw. punktowa 89x36V
o	opr. ośw. punktowa 90x36V
o	opr. ośw. punktowa 91x36V
o	opr. ośw. punktowa 92x36V
o	opr. ośw. punktowa 93x36V
o	opr. ośw. punktowa 94x36V
o	opr. ośw. punktowa 95x36V
o	opr. ośw. punktowa 96x36V
o	opr. ośw. punktowa 97x36V
o	opr. ośw. punktowa 98x36V
o	opr. ośw. punktowa 99x36V
o	opr. ośw. punktowa 100x36V

Instalację wykonać jako podtynkową
Stosować przewody YDYpzo
o przekroju 1,5 mm²

Nazwa obiektu	Adres inwestycji:	Skala	Nr rysunku
Budynek Starostwa Powiatowego	Skarżysko-Kamienna: Plac Floriański 1	1:100	6
Instalacja oświetleniowa piwnicy			
Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował: Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		
Projektował: mgr inż. Bernard Turak	SWK/0112/PWOE/05		
Sprawdził: mgr inż. Jędrzej Dąbrowski	KI-54/98		