


Numer	Opis
3.1	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.2	Pomieszczenie gospodarcze
3.3	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.4	Pomieszczenie terapii pedagogicznej
3.5	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.6	Pomieszczenie biurowe nr 1
3.7	Gabinet z zajęć grupowych
3.8	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.9	Pomieszczenie z ustrojem wentylacji
3.10	Kuchnia
3.11	Korytarz
3.12	WC męskie
3.13	WC damskie
3.14	Pomieszczenie socjalne
3.15	Gabinet diagnostyczny i terapii
3.16	Gabinet diagnostyczny i terapii
3.17	Poczekalnia
3.18	Gabinet terapii
3.19	Gabinet wiatru przeciwdziałającego
3.20	Archiwum
3.21	Korytarz
3.22	Pomieszczenie kafejki
3.23	Sejunkt
3.24	Gabinet Dyrektora
3.25	Księgownia
3.26	Gabinet doradztwa zawodowego
3.27	Gabinet integracji sensorycznej
3.28	Gabinet wiatru przeciwdziałającego
3.29	Gabinet wiatru przeciwdziałającego
3.30	Gabinet wiatru przeciwdziałającego
3.31	Informacja

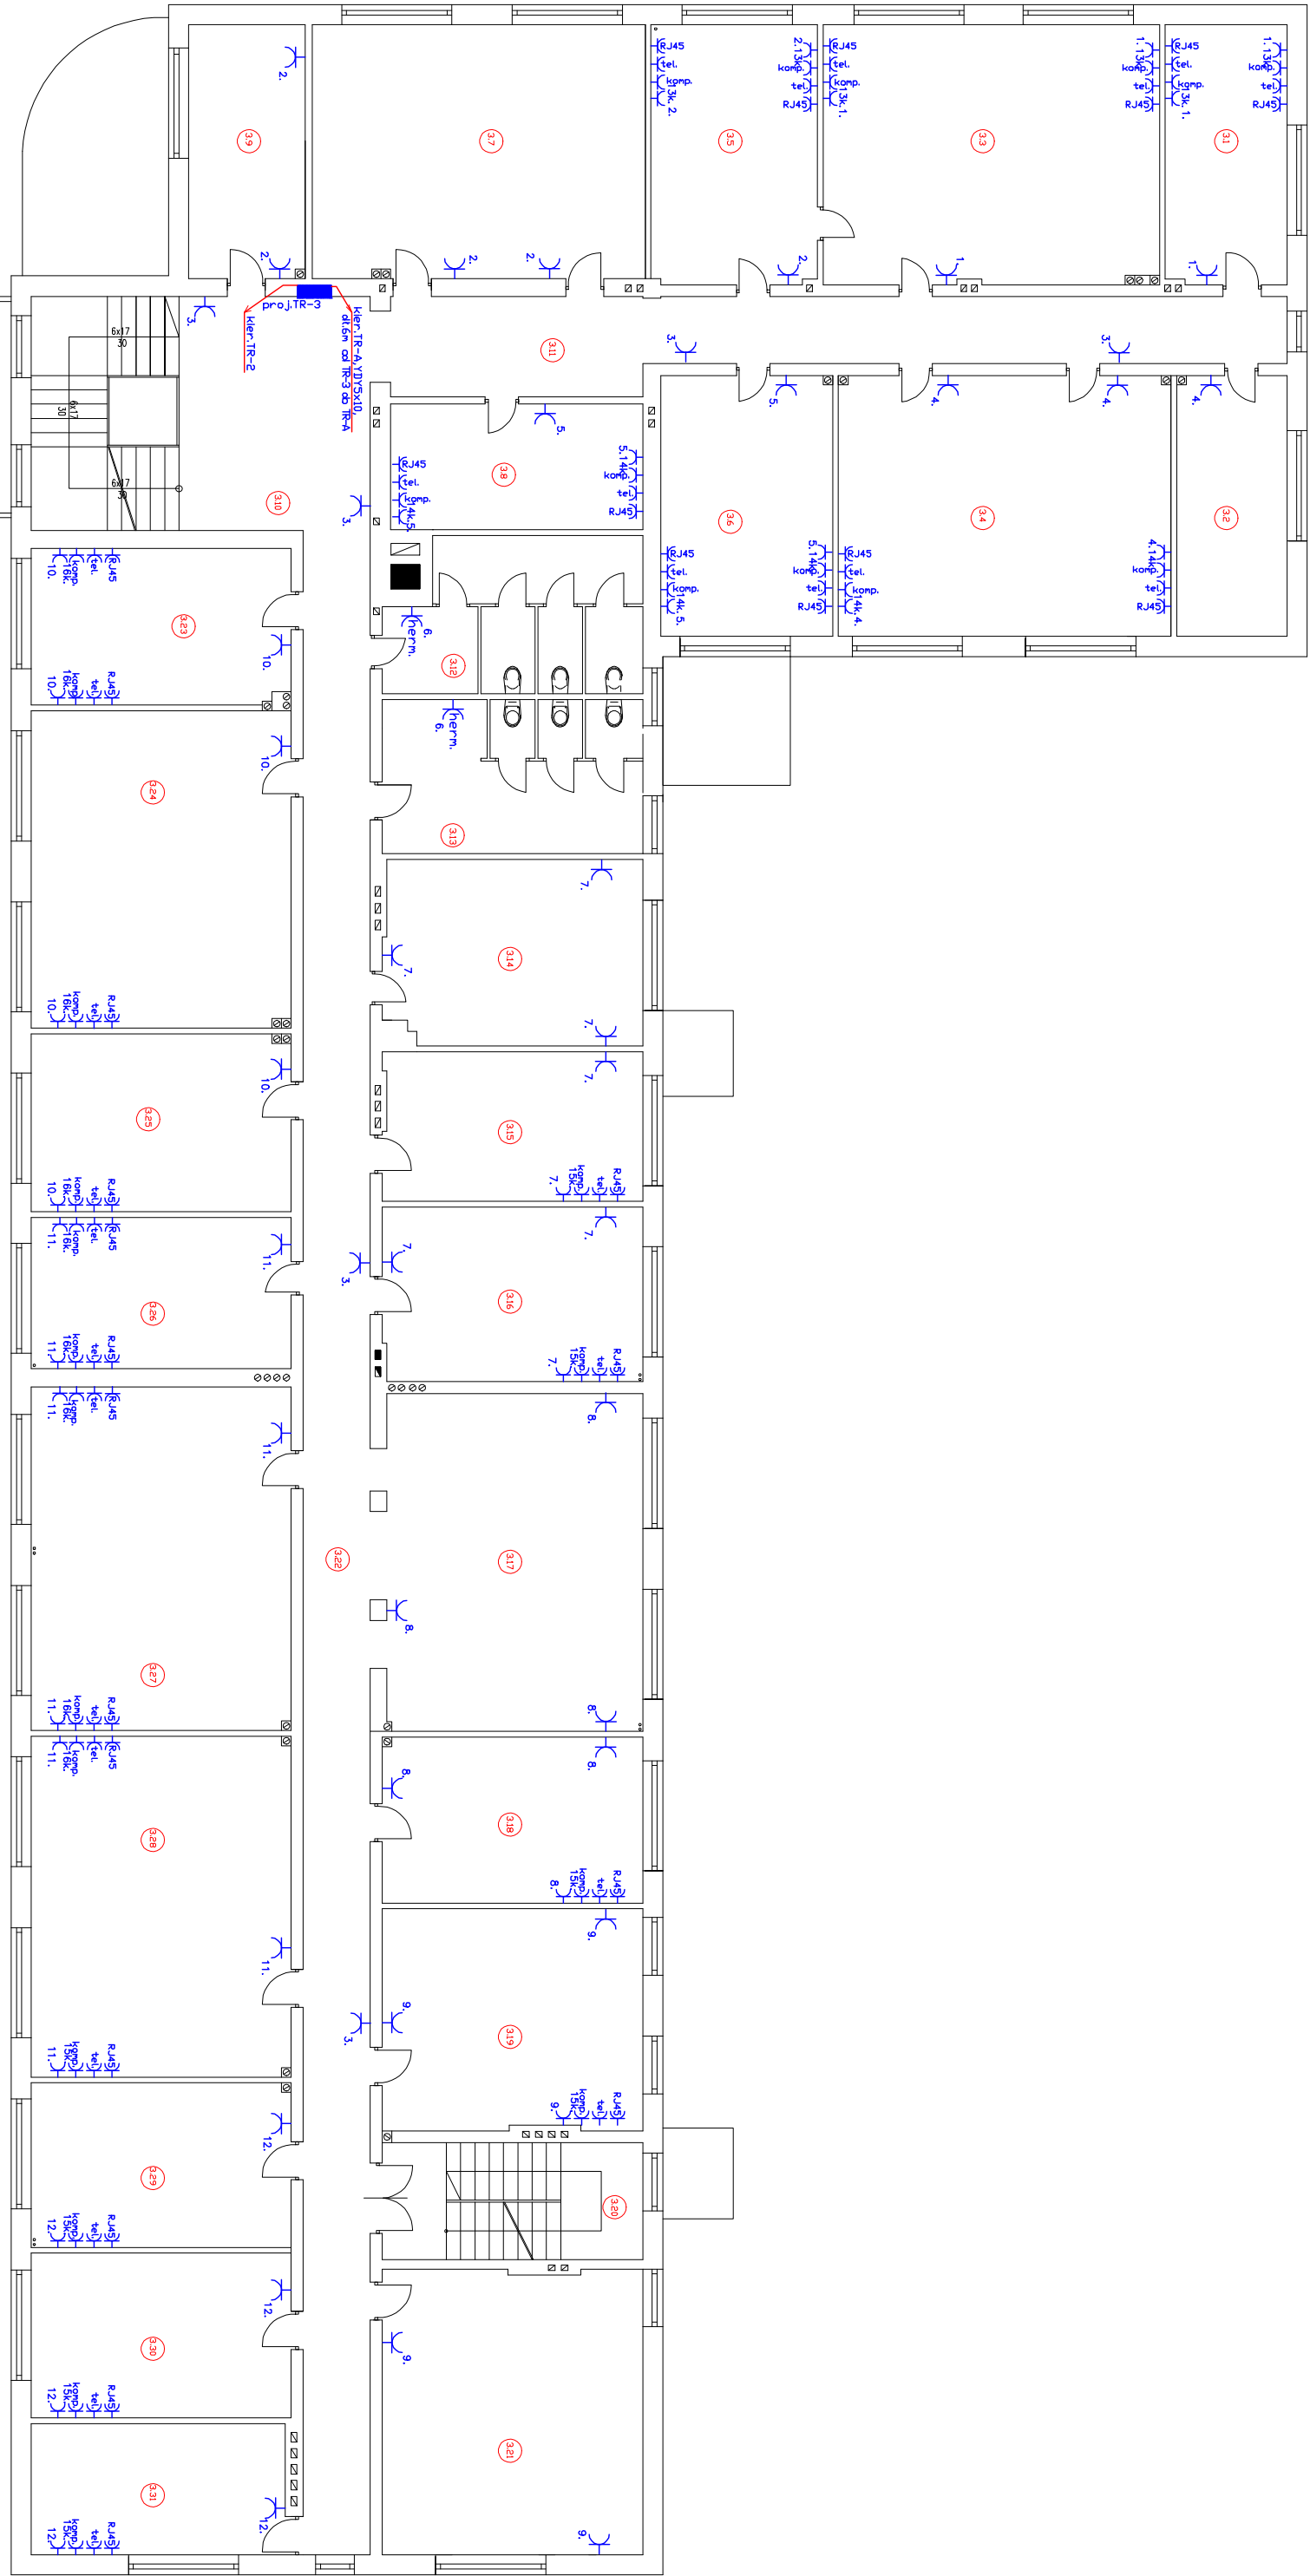

Symbol elektryczny	Znaczenie symbolu elektrycznego
ZK-3	Złącze licznikowe
TR-G	Główna tablica rozdzielcza
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Tablice rozdzielcze
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Gniazdo 230V + Z, p/t
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Gniazdo komputerowe 230V + Z, p/t
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Gniazdo internetowe
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Gniazdo telefoniczne
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Gniazdo 230V + Z, p/t hermetyczne
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Gniazdo 400V + Z, n/t
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Numer obwodu w tablicy rozdzielczej

Instalacje wykonano jako podtytnikowa
Stosować przewody YDypzo
o przekroju 2,5 mm²

Nazwa obiektu	Adres inwestycji:	Polecenie	
Budynek Starego Powiatowego	Skarżysko-Kamienna: Polecenie	1	
Treść		1:100	
Instalacja gniazd wtyczkowych II piętra		4	
Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		
Projektował	mgr inż. Bernard Turak	SWK/0112/PWOE/05	
Sprawił	mgr inż. Józef Dąbrowski	KI-54/98	