


Numer	Przozczenie pomieszczenia
4.1	Komunikacja
4.2	Korytarz
4.3	Komunikacja
4.4	WC męski
4.5	WC damski
4.6	Pomieszczenie biurowe nr 1
4.7	Pomieszczenie biurowe nr 2
4.8	Pomieszczenie biurowe nr 3
4.9	Pomieszczenie biurowe nr 4
4.10	Pomieszczenie biurowe nr 5
4.11	Pomieszczenie biurowe nr 6
4.12	Pomieszczenie biurowe nr 7
4.13	Pomieszczenie biurowe nr 8
4.14	Pomieszczenie biurowe nr 9
4.15	Pomieszczenie biurowe nr 10
4.16	Pomieszczenie biurowe nr 11
4.17	Pomieszczenie biurowe nr 12
4.18	Pomieszczenie biurowe nr 13
4.19	Pomieszczenie biurowe nr 14
4.20	Pomieszczenie biurowe nr 15
4.21	Pomieszczenie socjalne
4.22	Pomieszczenie biurowe nr 16
4.23	Pomieszczenie biurowe nr 17
4.24	Pomieszczenie biurowe nr 18
4.25	Pomieszczenie biurowe nr 19
4.26	Pomieszczenie biurowe nr 20
4.27	Pomieszczenie biurowe nr 20

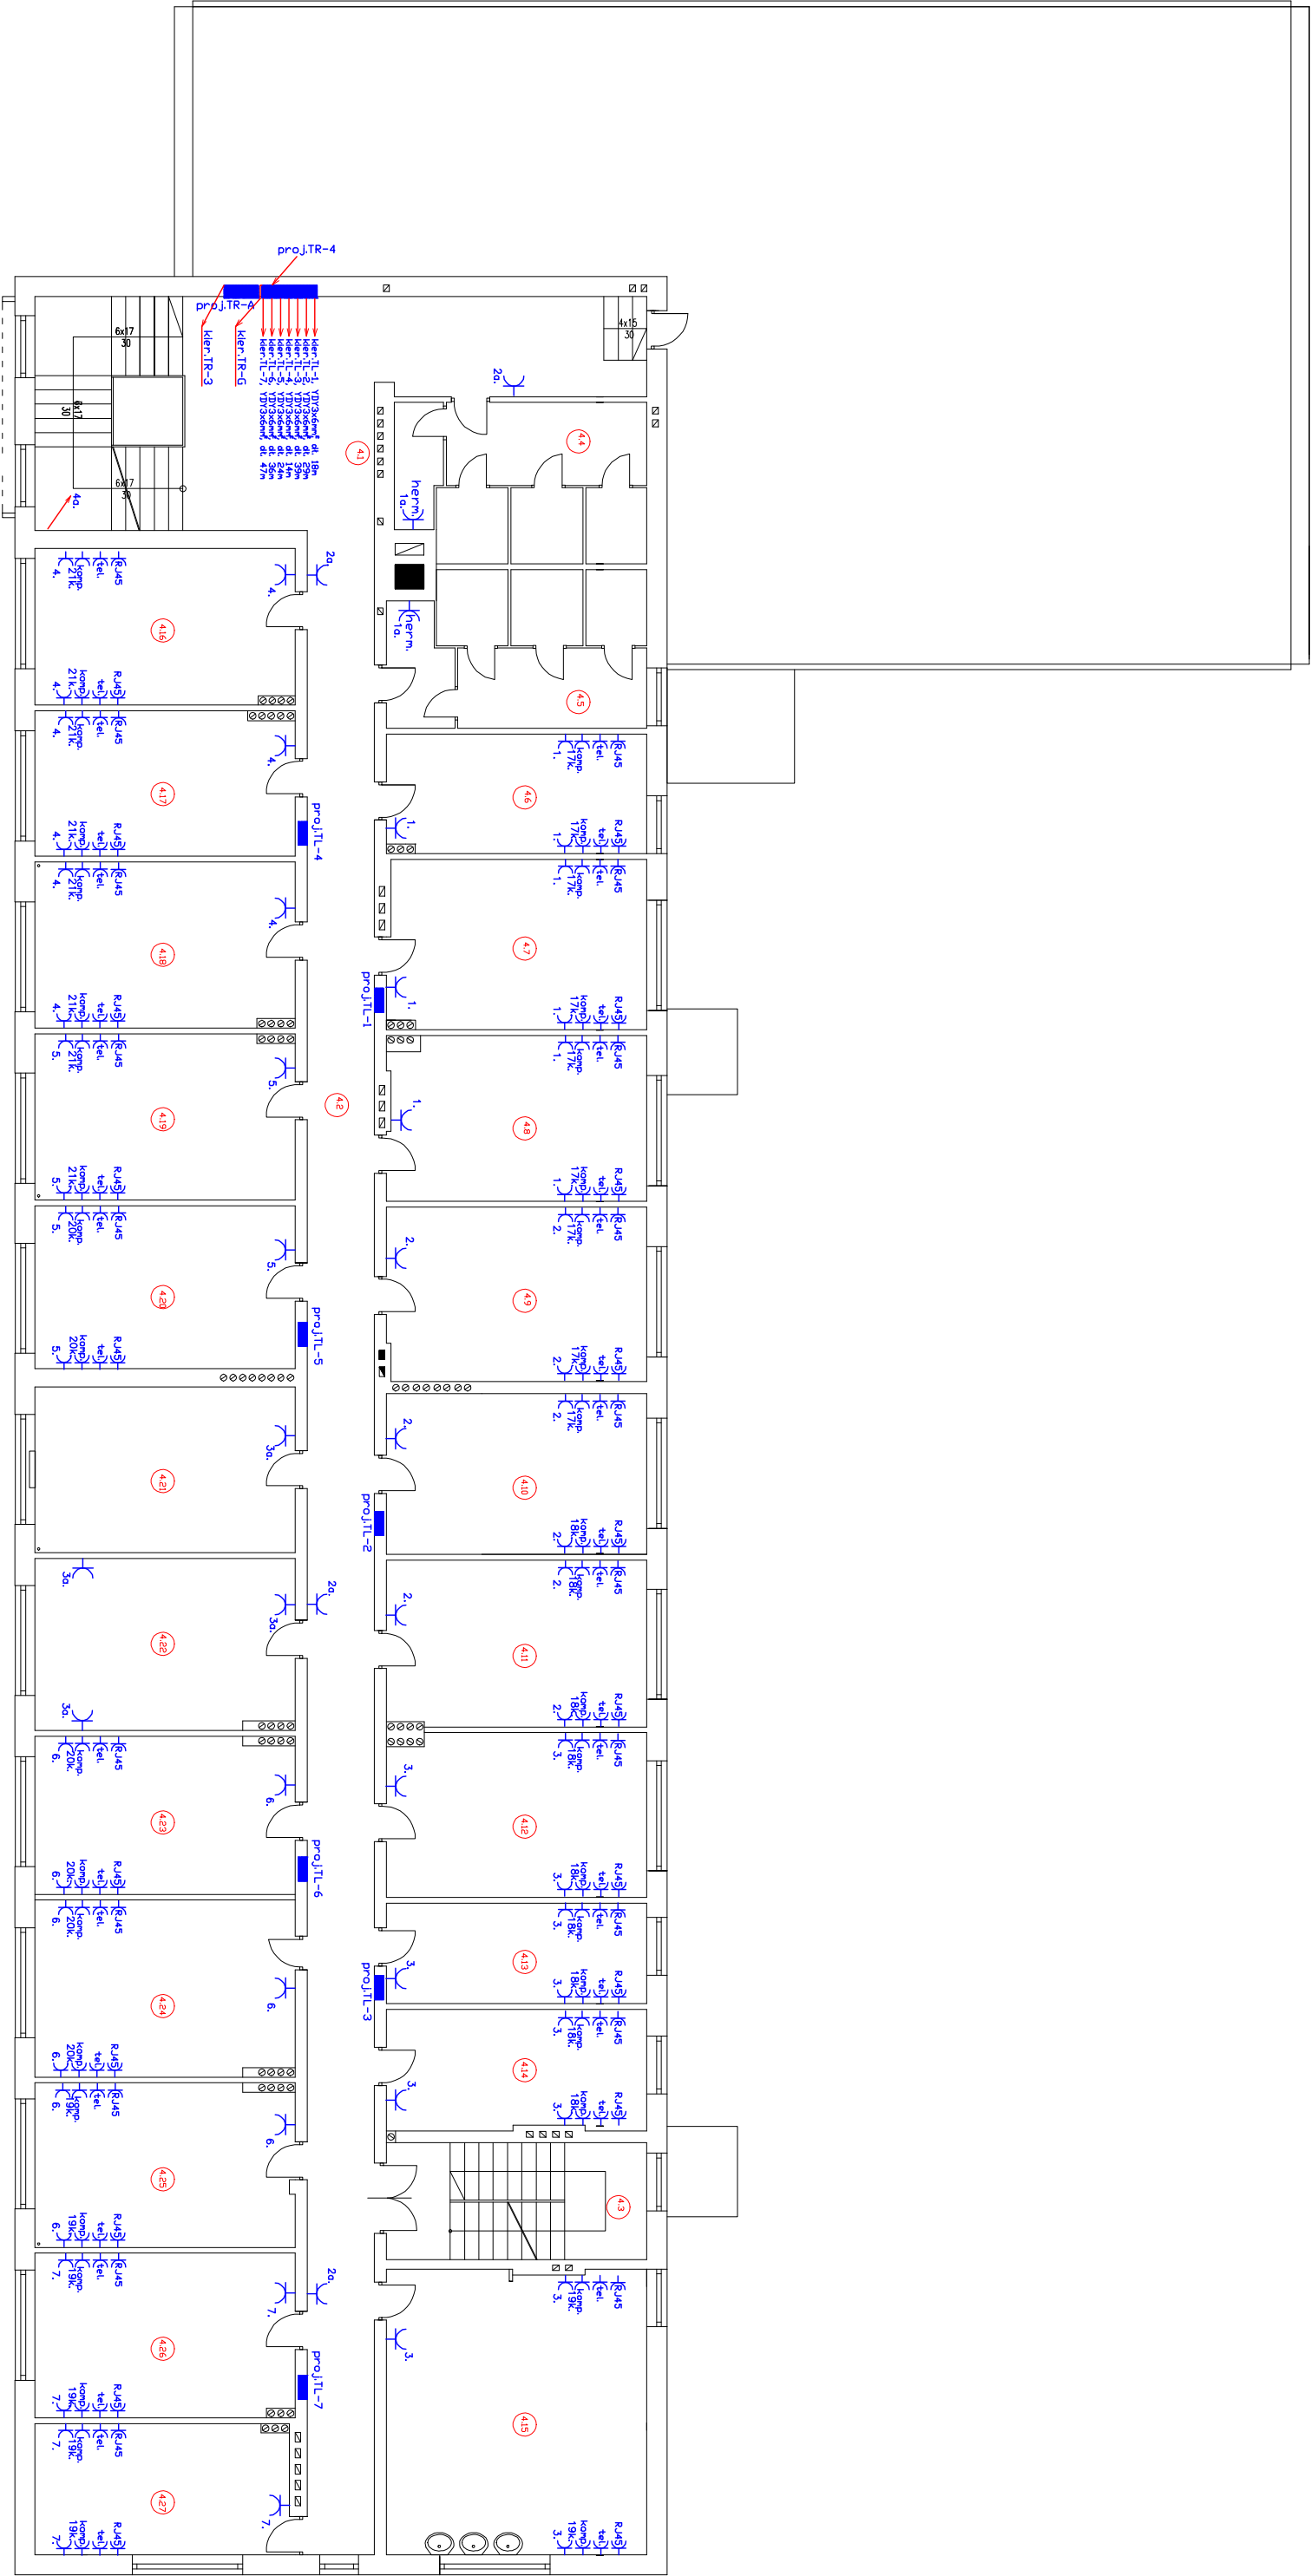

Symbol elektryczny	Znaczenie symbolu elektrycznego
ZK-3	Złącze licznikowe
TR-G	Główna tablica rozdzielcza
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4	Tablice rozdzielcze
TR-4, TR-5	Tablice licznikowo-rozdzielcze
TI-1*7	gniazdo 230V + Z, p/t
J	gniazdo komputerowe 230V + Z, p/t
RA-3	gniazdo telefoniczne
WA-3	gniazdo 230V + Z, p/t hermetyczne
3-RA-3	gniazdo 400V + Z, n/t
3	numer obwodu w tablicy rozdzielczej

Instalacje wykonać jako podtynkowa
Stosować przewody YDypzo
o przekroju 2,5 mm²

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:	
Budynek Starostwa Powiatowego		Skarżysko-Kamienna: Płac Floriański 1	
Treść		Skala	Nr rysunku
		1:100	5
Nazwisko		Nr uprawnień	Data
Andrzej Niziołek		UAN-II-K-8386/RA/37/85	
Opracował			
mgr inż. Bernard Turek		SWK/0112/PWOE/05	
Projektował			
mgr inż. Jędrzej Dąbrowski		KI-54/98	
Sprawdził			